

No: Dz2024100504



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：北京京开科技有限公司

产品型号名称：J-SAP-JK706H 型手动报警开关

检 验 类 别：型 式 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024100504

共 9 页 第 1 页

产品名称	手动报警开关	型 号	J-SAP-JK706H		
认证委托人	北京京开科技有限公司	检验类别	型式试验		
生 产 者	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	生产日期	2023 年 12 月		
生产企业	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2024 年 1 月 30 日		
样品数量	2 只	检验日期	自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 3 月 29 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 22370-2008《家用火灾安全系统》 CNCA-C18-01:2020《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-04《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 家用火灾探测报警产品》				
检验项目	全部适用项目				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 22370-2008《家用火灾安全系统》 要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。 （检验检测专用章） 签发日期：2024 年 4 月 2 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准：王学来

审核：谢峰

编制：祁广路

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No: Dz2024100504

共 9 页 第 2 页

认证委托人	北京京开科技有限公司		
通信地址	北京市大兴区北兴路（东段）2号1幢4层409室		
联系电话	13269429319	传 真	010-82511158

产 品 照 片

北京京开科技有限公司
 J-SAP-JK706H型手动报警开关

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024100504

共 9 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 手动报警开关
- 2) 型号: J-SAP-JK706H
- 3) 执行标准号: GB 22370-2008
- 4) 生产者: 蚌埠依爱消防电子有限责任公司
- 5) 生产企业: 蚌埠依爱消防电子有限责任公司
- 6) 生产地址: 安徽省蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房)
- 7) 主要技术参数: 工作电压: 总线 24V
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 90mm×90mm×41mm;
- 2) 外壳材质为塑料;
- 3) 编码方式: 电子编码;
- 4) 具有一个火灾报警确认灯, 正常监视状态时不点亮, 火灾报警状态时红色常亮; 具有一个工作状态指示灯, 正常监视状态时绿色闪亮;
- 5) 与以下产品配接工作:
蚌埠依爱消防电子有限责任公司生产的 JB-QB-JK720H 型家用火灾报警控制器 (认证委托人为北京京开科技有限公司, 生产者 of 蚌埠依爱消防电子有限责任公司)。

三、产品关键件描述:

- 1) 触点
型号: H-537N
生产者: 浙江宏门电子有限公司
- 2) 启动零件
生产者: 合肥华氏塑料电器有限责任公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：蚌埠依爱消防电子有限责任公司
产品型号：J-SAP-JK706H

No：Dz2024100504
共 9 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB 22370-2008 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5. 1. 5	满足标准要求。	合 格	/
2	手动报警开关功能 试验	5. 7	满足标准要求。	合 格	/
3	射频电磁场辐射抗 扰度试验	5. 14	满足标准要求。	合 格	/
4	射频场感应的传导 骚扰抗扰度试验	5. 15	满足标准要求。	合 格	/
5	静电放电抗扰度试 验	5. 16	满足标准要求。	合 格	/
6	电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验	5. 17	满足标准要求。	合 格	/
7	浪涌（冲击）抗扰 度试验	5. 18	满足标准要求。	合 格	/
8	低温（运行）试验	5. 21	满足标准要求。	合 格	/
9	恒定湿热（运行） 试验	5. 22	满足标准要求。	合 格	/
10	恒定湿热（耐久） 试验	5. 23	满足标准要求。	合 格	/
11	振动（正弦）（运行） 试验	5. 24	满足标准要求。	合 格	/
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No：Dz2024100504

共 9 页 第 5 页


射频电磁场辐射抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

测试软件名称及版本号：Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38



2、被测设备连接图、工作状态：

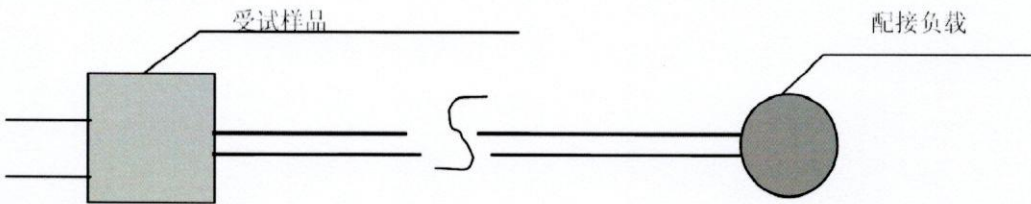

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JK720H 型家用火灾报警控制器。

4、试验布置图：

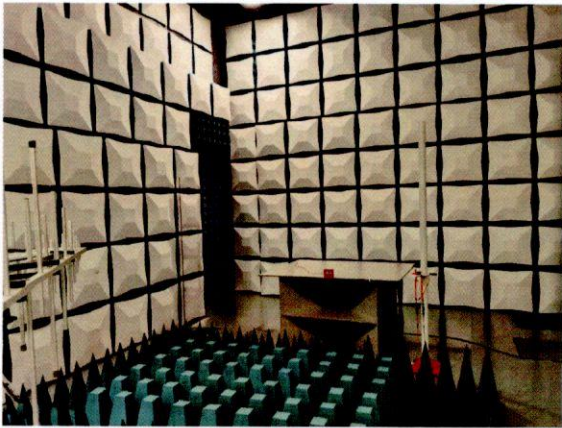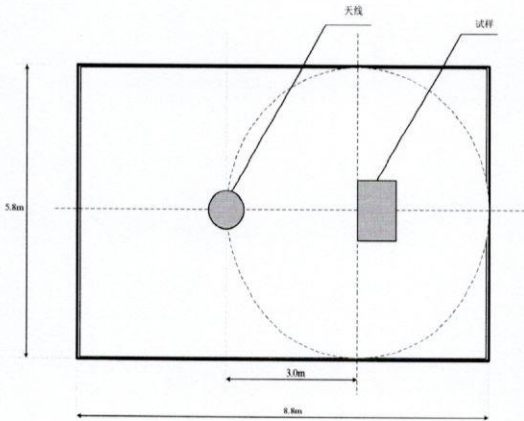

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No：Dz2024100504

共 9 页 第 6 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

测试软件名称及版本号：传导骚扰抗扰度测试软件，V1.30



2、被测设备连接图、工作状态：

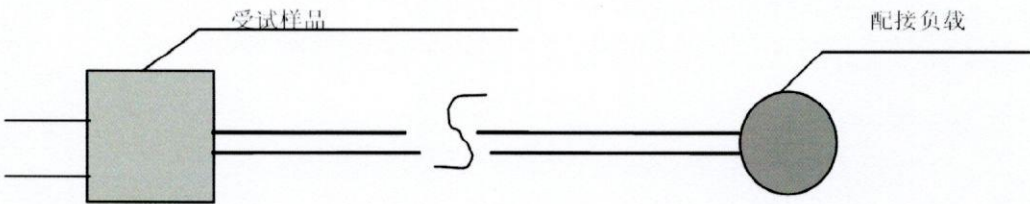

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JK720H 型家用火灾报警控制器。

4、试验布置图：

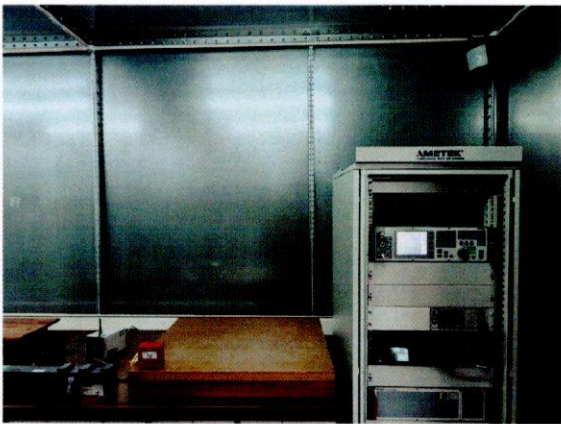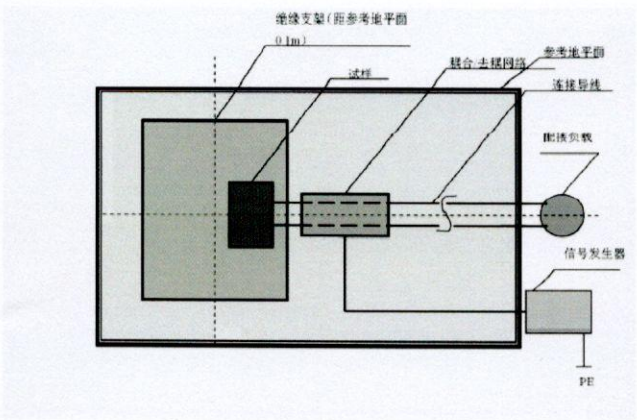

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2024100504

共 9 页 第 7 页


静电放电抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

测试软件名称及版本号：静电放电测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态：

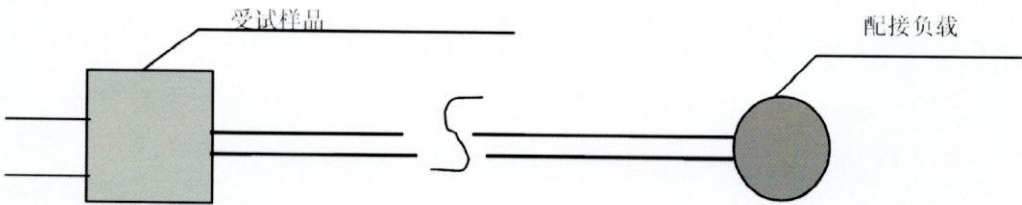



工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JK720H 型家用火灾报警控制器。

4、环境温湿度：

试验室温度(℃)	相对湿度(%)	大气压力(kPa)
22	49	100.0

5、试验布置图：

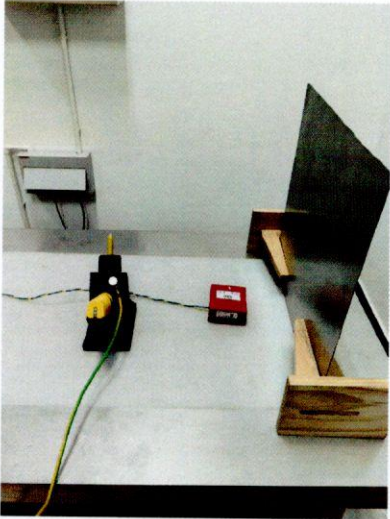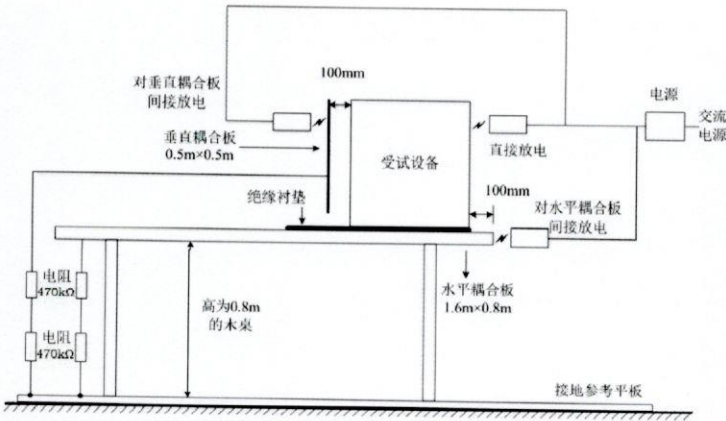

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No：Dz2024100504

共 9 页 第 8 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
三相电快速瞬变脉冲发生器	NSG3060	合 格
容性耦合夹	CDN 8014	合 格

测试软件名称及版本号：电快速瞬变脉冲群测试软件



2、被测设备连接图、工作状态：

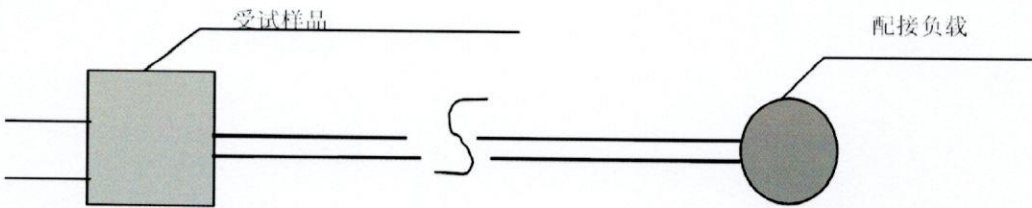

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JK720H 型家用火灾报警控制器。

4、试验布置图：

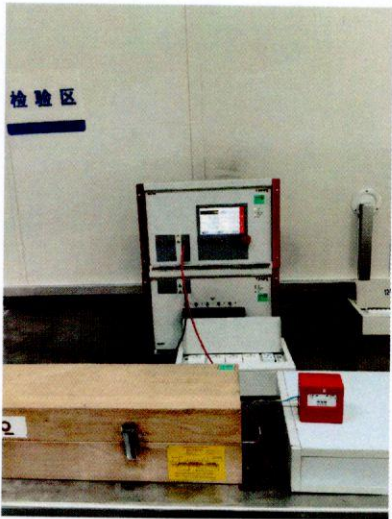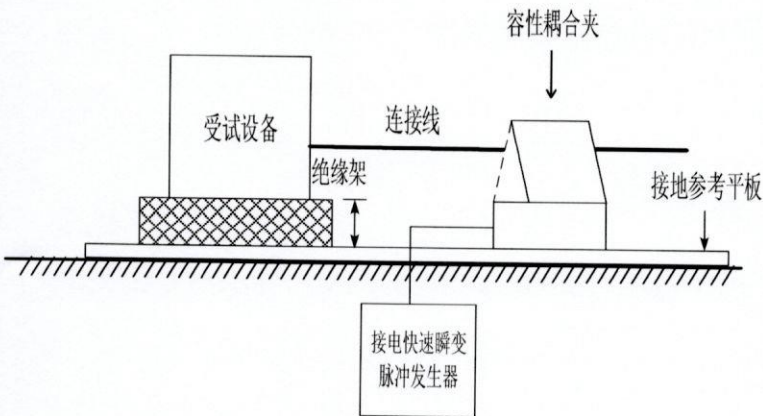

应急管理 部 沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No: Dz2024100504

共 9 页 第 9 页


浪涌（冲击）抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG3060	合 格
浪涌信号线耦合去耦网络	CDN 117	合 格

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件

2、被测设备连接图、工作状态：

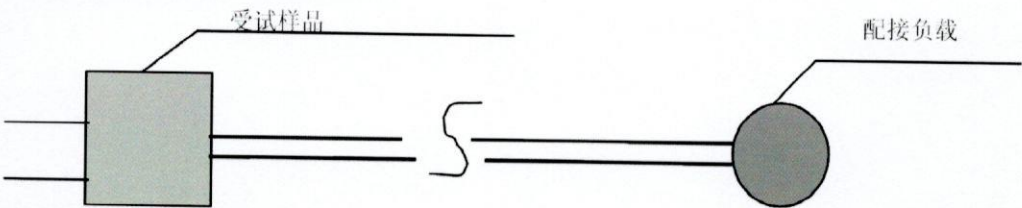

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JK720H 型家用火灾报警控制器。

4、试验布置图：

