

No: Dz2024200020



220020340170



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 北京京开科技有限公司

产 品 型 号 名 称: J-SAP-JK707 型消火栓按钮

检 验 类 别: 型式试验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024200020

共 12 页 第 1 页

产品名称	消火栓按钮	型 号	J-SAP-JK707
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	北京京开科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	生产日期	2023 年 11 月
生产企业	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2024 年 1 月 3 日
样品数量	13 个	检验日期	自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 2 月 29 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CCCF-CPRZ-15: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验, 所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》 要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2024 年 3 月 6 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。		

批准: 王学来

审核: 谢辉

编制: 邵广峰

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024200020

共 12 页 第 2 页

认证委托人	北京京开科技有限公司		
通信地址	北京市大兴区北兴路（东段）2号1幢4层409室		
联系电话	13269429319	传 真	010-82511158

产 品 照 片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024200020

共 12 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消火栓按钮
- 2) 型号: J-SAP-JK707
- 3) 执行标准号: GB 16806-2006
- 4) 生产者: 蚌埠依爱消防电子有限责任公司
- 5) 生产企业: 蚌埠依爱消防电子有限责任公司
- 6) 生产地址: 安徽省蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房)
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压: 总线 24V
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 90mm×90mm×39mm;
- 2) 外壳材质: 塑料;
- 3) 编码方式: 电子编码;
- 4) 从正常监视状态进入启动状态通过“使启动零件移位”完成;
- 5) 启动零件为可重复使用型, 启动状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成;
- 6) 具有一个启动确认灯, 正常监视状态时红色闪亮, 启动状态时红色常亮; 具有一个回答确认灯, 正常监视状态时不点亮, 回答状态时绿色常亮;
- 7) 与以下产品配接工作:

蚌埠依爱消防电子有限责任公司生产的 JB-QBL-JK700 型、JB-TBL-JK701 型、JB-TGL-JK702 型、JB-TTL-JK703 型消防联动控制器 (认证委托人为北京京开科技有限公司, 生产者蚌埠依爱消防电子有限责任公司)。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024200020

共 12 页 第 4 页

三、产品关键件描述:

1) 触点

型号: H-537N

生产者: 浙江宏门电子有限公司

2) 启动零件

3) 生产者: 宁波庄达塑业有限公司

4) 主芯片 (CPU)

型号: EI041

生产者: 合泰半导体 (中国) 有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：蚌埠依爱消防电子有限责任公司

No：Dz2024200020

产品型号：J-SAP-JK707

共 12 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	/
2	动作性能试验	5.12.1	满足标准要求。	合 格	配接 JB-TBL-JK701 型消 防联动控制器
3	测试手段检查	5.12.2	-	-	/
4	电源参数波动试验	5.12.3	满足标准要求。	合 格	/
5	射频电磁场辐射抗 扰度试验	5.16	满足标准要求。	合 格	/
6	射频场感应的传导 骚扰抗扰度试验	5.17	满足标准要求。	合 格	/
7	静电放电抗扰度试 验	5.18	满足标准要求。	合 格	/
8	电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验	5.19	满足标准要求。	合 格	/
9	浪涌（冲击）抗扰度 试验	5.20	满足标准要求。	合 格	/
10	低温（运行）试验	5.23	满足标准要求。	合 格	/
11	恒定湿热（耐久）试 验	5.25	满足标准要求。	合 格	/
12	振动（正弦）（运行） 试验	5.26	满足标准要求。	合 格	/
13	冲击（运行）试验	5.29	满足标准要求。	合 格	/
14	雨淋试验	5.30	满足标准要求。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：蚌埠依爱消防电子有限责任公司
产品型号：J-SAP-JK707

No：Dz2024200020
共12页 第6页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
15	高温（运行）试验	5.31	满足标准要求。	合 格	/
16	交变湿热（运行） 试验	5.32	满足标准要求。	合 格	/
17	SO ₂ 腐蚀（耐久） 试验	5.33	满足标准要求。	合 格	/
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：蚌埠依爱消防电子有限责任公司
产品型号：J-SAP-JK707

No：Dz2024200020
共 12 页 第 7 页

共 12 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	动作性能试验	5. 12. 1	满足标准要求。	合 格	配接 JB-QBL-JK700 型消 防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TGL-JK702 型消 防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TGL-JK703 型消 防联动控制器
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No：Dz2024200020

共 12 页 第 8 页


射频电磁场辐射抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

测试软件名称及版本号：Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38


2、被测设备连接图、工作状态：

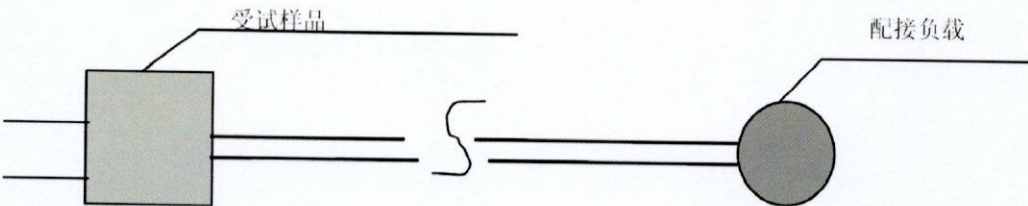

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-TBL-JK701 型消防联动控制器。

4、试验布置图：

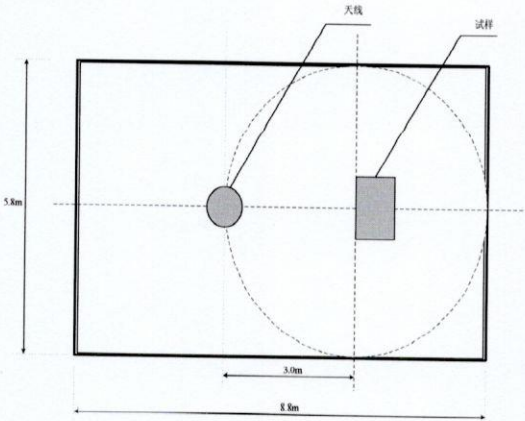

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No：Dz2024200020

共 12 页 第 9 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

测试软件名称及版本号：传导骚扰抗扰度测试软件，V1.30


2、被测设备连接图、工作状态：

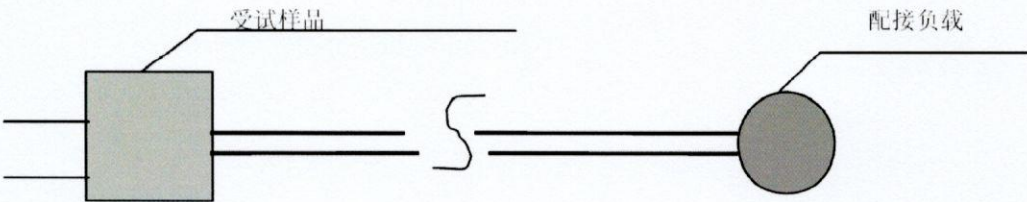


工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-TBL-JK701 型消防联动控制器。

4、试验布置图：

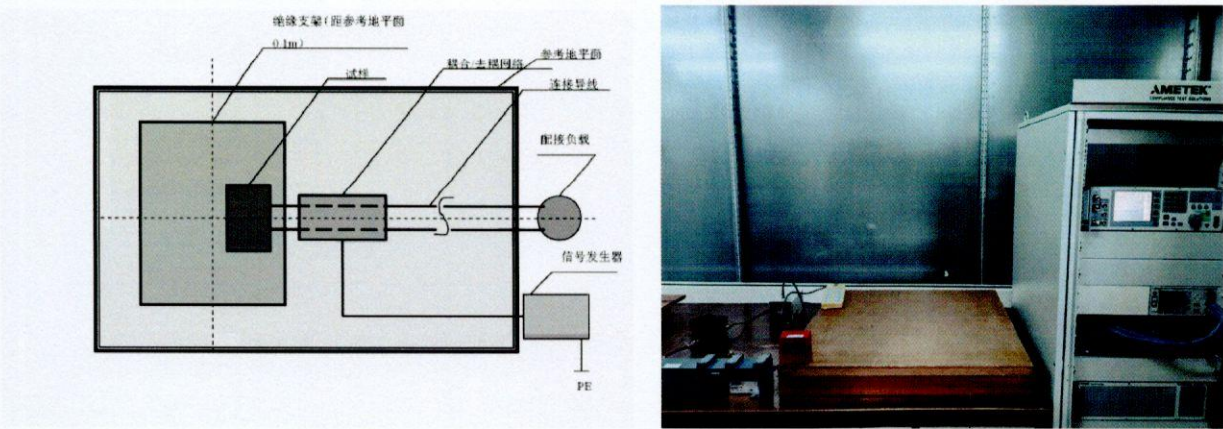



应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2024200020

共 12 页 第 11 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
三相电快速瞬变脉冲发生器	NSG3060	合 格
容性耦合夹	CDN 8014	合 格

测试软件名称及版本号：电快速瞬变脉冲群测试软件



2、被测设备连接图、工作状态：

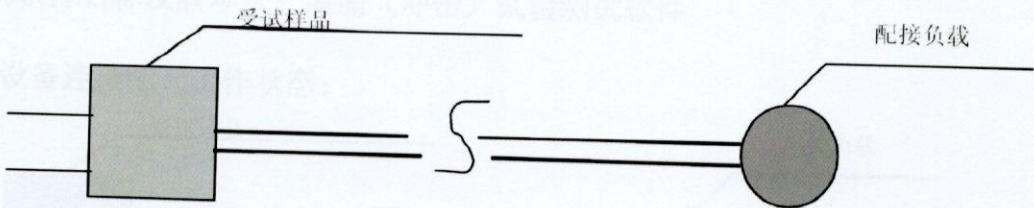

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-TBL-JK701 型消防联动控制器。

4、试验布置图：

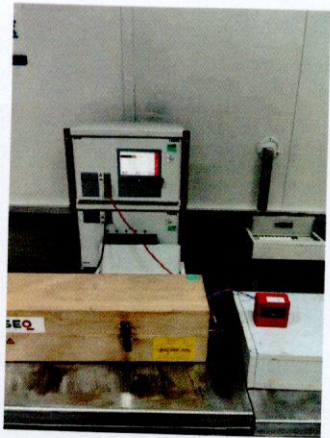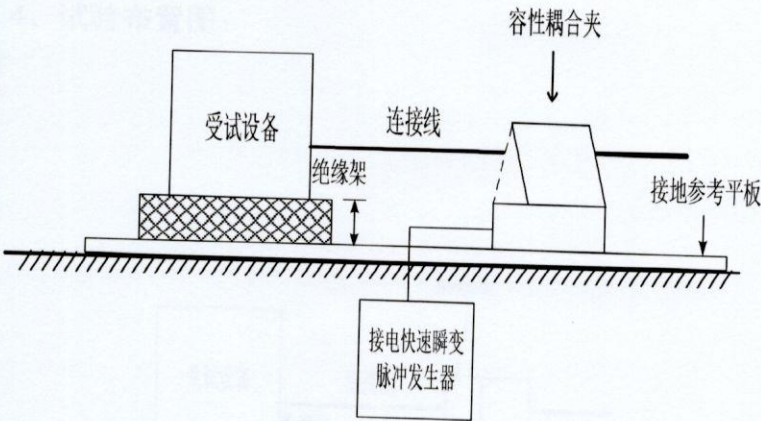

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024200020

共 12 页 第 12 页


浪涌（冲击）抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG3060	合 格
浪涌信号线耦合去耦网络	CDN 117	合 格

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件

2、被测设备连接图、工作状态：

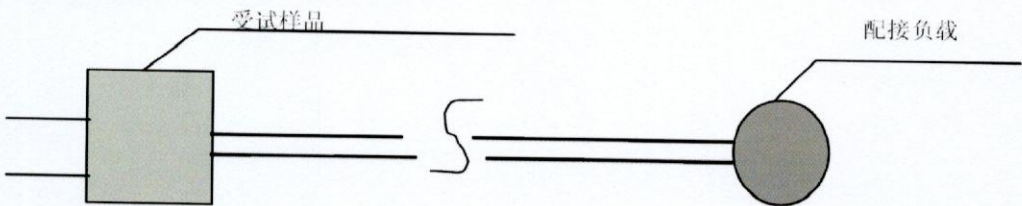

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-TBL-JK701 型消防联动控制器。

4、试验布置图：

